

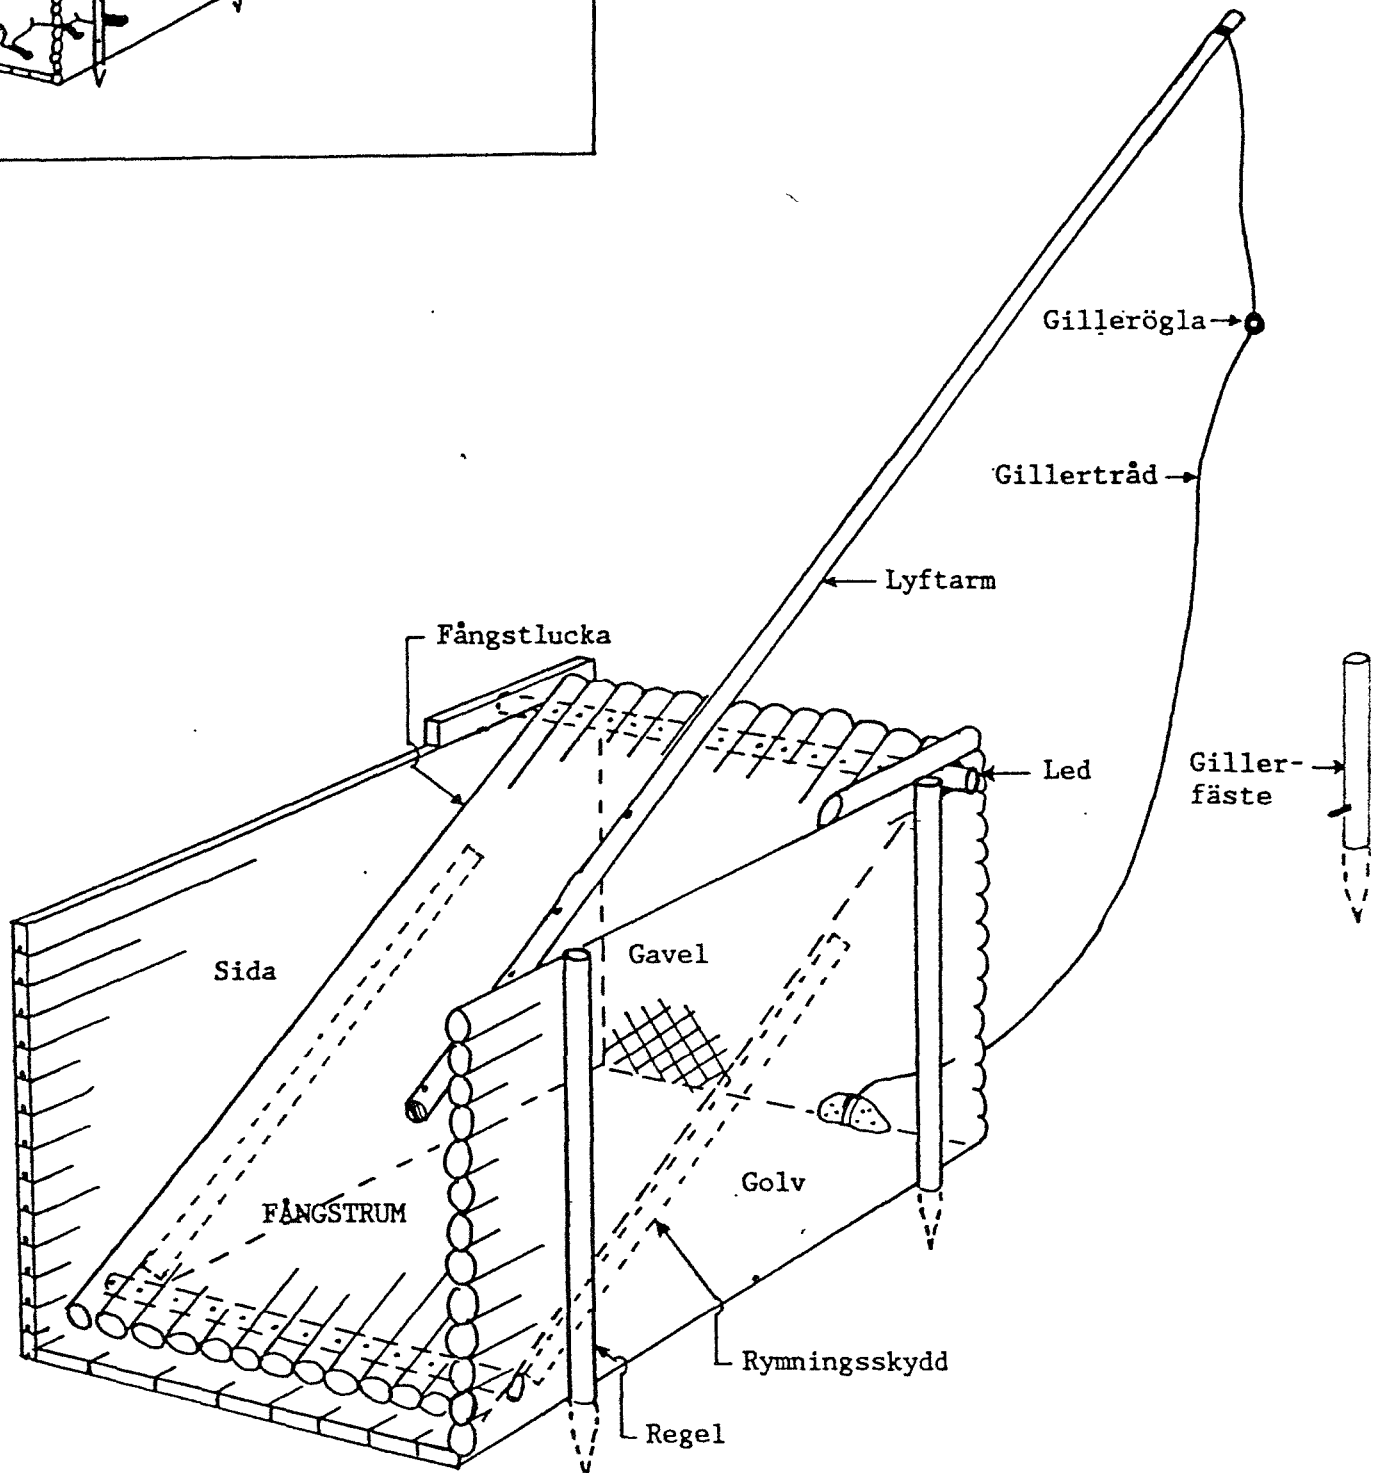


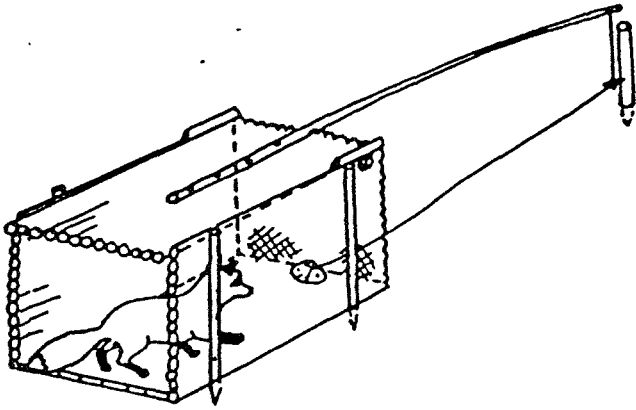



**MATERIAL- OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 58**

Utarbetat av Tommy Svensson, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt
(Ritning, Lars Jäderberg, Grimsö
Viltforskningsstation)

FÅNGSTANORDNING

SMÅLÄNSK RÄVFÄLLA

KONSTRUKTÖR

Okänd

FÅNGSTRUM

Materialspecifikation

Sidor, golv och fångstlucka

Alt 1. Sågat trävirke. Dimension min 25 mm (1").

Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdiameter 75 mm (3"). Fångstlucka min toppdiameter 50 mm (2").

Reglar

Alt 1. Sågat trävirke. Dimension min 50 x 75 mm (2" x 3").

Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdiameter 100 mm (4").

Gavel

Alt 1. Flätverksnät. Maskstorlek max 30 x 30 mm, tråd ϕ min 2,5 mm, kvalitet SIS 1311.

Alt 2. Punktsvetsat 4-kantsnät. Maskstorlek max 50 x 50 mm, tråd ϕ min 2,5 mm, kvalitet SIS 1311.

Led

Rundvirke. Lämplig toppdiameter c:a 50 mm.

Rymningsskydd

Alt 1. Sågat trävirke. Dimension min 50 x 50 mm (2" x 2").

Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdiameter 50 mm (2").

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i fångstrummet ingående delarna (tak, sidor och golv) skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Ihopsättningen skall ske på sådant sätt att ev "krökning" av spik ej sker invändigt i fångstrum.

Ingående nät förankras med galvaniserade stängselkrampor. Förankringen skall ske på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer i fångstutrymme.

Monteras invändigt stöd (rymningsskydd) för fångstluckan bör detta undvikas på fällans botten.

Luftspalt mellan fångstlucka och fällans sida får vara max 10 mm.

Fångstluckornas nedre del skall vara tättslutande mot fällans golv.

Luftspalt större än 10 mm i övriga delar av konstruktion undvikas.

Det rekommenderas att utvändigt låsanordning, för fångstluckan, monteras.

Storlek: (invändigt mått)
 Längd: 2 000 - 2 500 mm
 Bredd: 600 - 1 000 mm
 Höjd: 500 - 1 000 mm

Konstruktion: se perspektivritning

GILLERANORDNING

Materialspecifikation

Lyftarm

Rundvirke. Lämplig toppdiameter c:a 50 mm.

Gillertråd

Galvaniserad ståltråd av valfri kvalitet, lämplig dimension c:a ϕ 2 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Gillerögla

Metallring eller annan anordning med motsvarande funktion. Kvalitet och dimension, valfritt.

Gillerfäste

Rundvirke eller motsvarande. Valfri dimension.

Konstruktionskrav

Gillernordningen injusteras så att fångstluckan gillras 600-700 mm ovan fällans golv.

Avståndet mellan punkten för utlösning av giller - fångstluckans nedre del, i avgillrat läge, skall vara minst 1 400 mm.

Gillerfästet skall vara väl förankrat i marken.

Konstruktion: se perspektivritning

ÖVRIGT

För att förhindra direktpåverkan av väderlek - rekommenderas att någon form av tak över hela fällan iordningställs.

TECKENFÖRKLARINGAR

mm = millimeter
" = tum
φ = diameter